**Azienda Sanitaria Locale AL**
viale Giolitti n°2 - 15033 Casale Monferrato (AL)
C.F. / P.I. 02190140067

*S.O.C. Tecnico - Casale M.to*

*struttura :*

## Ospedale Santo Spirito
## viale Giolitti n°2 - 15033 Casale Monferrato

*intervento :*

**Lavori di adeguamento e messa a norma nuova sala impianto P.M./Elettrofisiologia e sala emergenze, sala medicina interventistica del presidio ospedaliero "S. Spirito" Casale M.to**

*elaborato :*

**N° 8.8 - Tavola di progetto - pianta piano 1°**
**Nuova sala impianto PM / elettrofisiologia**
**(ex blocco operatorio chirurgia generale)**
***Impianti elettrici e speciali -***
***Rivelazione incendi P.1***

*scala :* 1:100 e 1:50

*data :* 24/07/2013

*tavola :* **r/152-2e**

S.O.C. Tecnico A.S.L. AL sedi Casale e Novi

Progettazione: *geom. Marco Clovis*
tecnici sede Casale M.to *per. ind. Alvaro Secondo*

Collaboratori: *geom. Maria Elena Testa, geom. Oscar Barioglio*
*per. ind. Arles Garelli*

Il R.U.P.: *ing. Paolo Martinotti*

Valutazione igienico organizzativa del Direttore Sanitario di presidio :

*visti :*

## Legenda simboli fumi
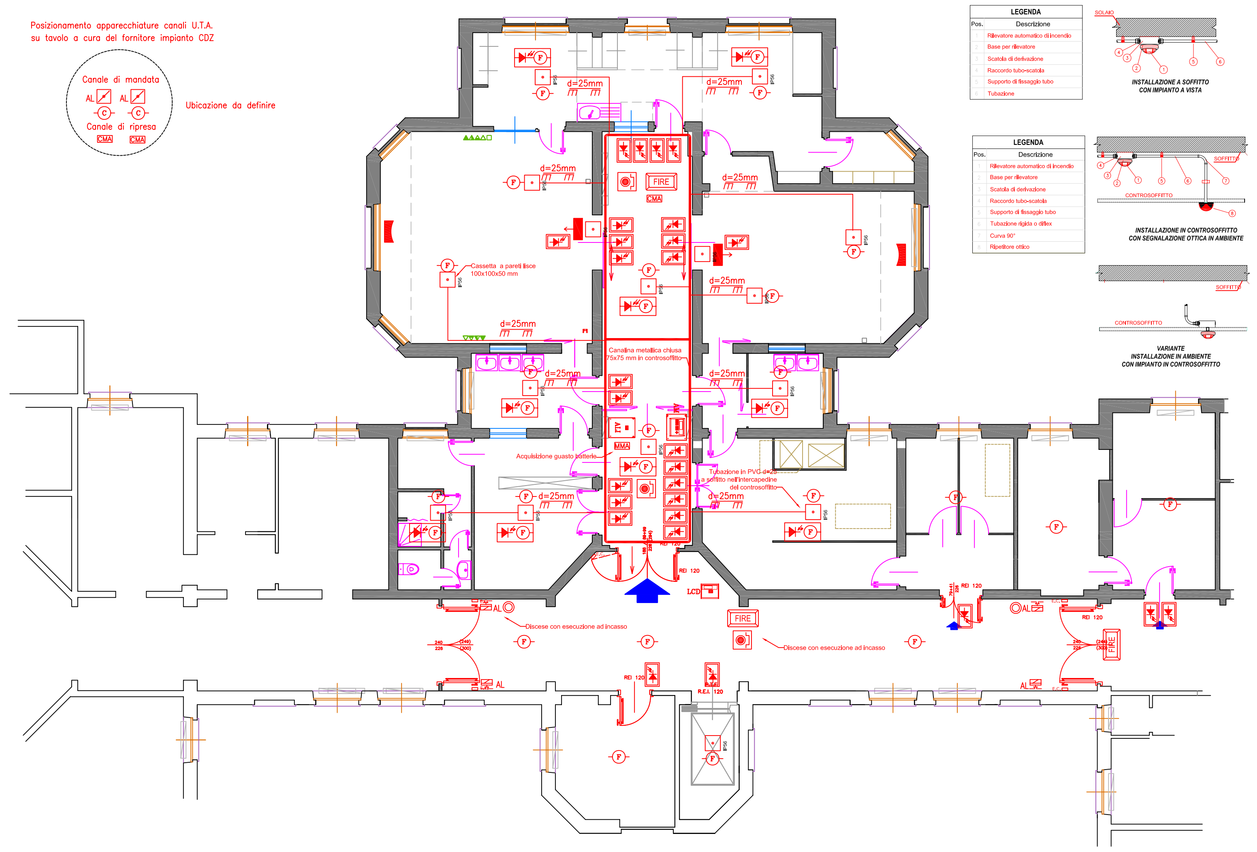
- Pannello ottico/acustico di allarme alim. 24 Vcc completo di modulo di comando
- Pulsante indirizzato di allarme
- Pulsante per comando manuale di sgancio elettromagnete di chiusura porte REI
- Fermo elettromagnetico porte REI alim. 24 Vcc
- Serranda tagliafuoco 24Vcc e micro fine corsa serranda
- Rivelatore di fumo per condotta
- Cavo per loop 2x1 mmq EN50200
- Cavo per 24 V 2x1.5 mmq EN50200
- Cassetta di derivazione stagna da parete o pareti lisce
- Conduttura elettrica posata a parete
- Centrale di rivelazione incendi a 2 loop
- Pannello di ripetizione allarme
- Alimentatore/Caricabatterie 24 Vcc
- Rivelatore puntiforme ottico di fumo completo di base
- Rivelatore ottico di fumo posto sopra controsoffitto completo di base e led di ripetizione segnalazione di funzionamento e allarme posto sotto controsoffitto
- Rivelatore lineare indirizzabile, composto da un'unità ottica e da un riflettore da porre sul lato opposto
- Led per la ripetizione dello stato dei rivelatori posti nel locale interessato
- Modulo interfaccia analogica 1 ingresso/1 uscita
- Modulo interfaccia analogica 1 ingresso