A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. Sala Emerg. "Circ. luce"

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013

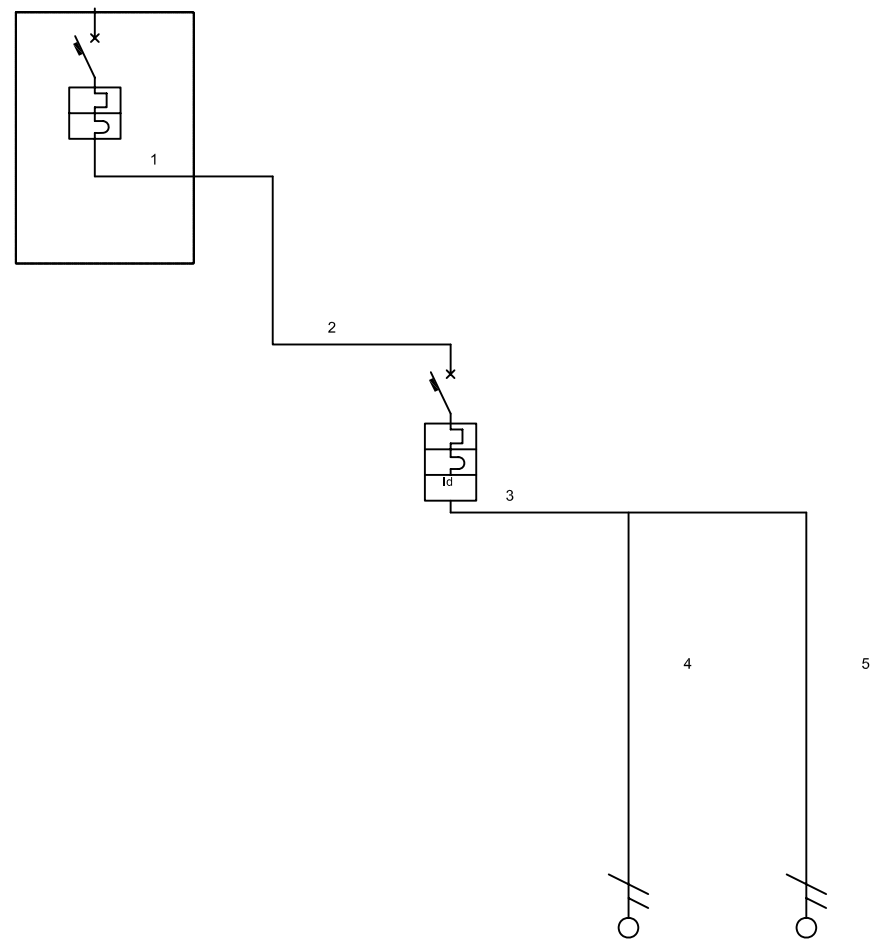

Descrizione linea	Alimentazione da dorsale principale	(Collegamento in ingresso al centralino)	Circuiti luce	Illuminazione ordinaria	Illuminazione di sicurezza					
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N					
Codice articolo	F84/40		F82/10							
Modulo differenziale			G23/32AC							
Corrente nominale In [A]	40		10							
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 40		1 " In = 10							
Idiff [A] / Tdiff [s]			0,03 / 0,00							
Potere d'interruzione [KA]	6,0		6,0							
Sezione fase [mm²]	16			1,5	1,5					
Sezione neutro [mm²]	16			1,5	1,5					
Sezione PE [mm²]	16			1,5	1,5					
Portata fase [A]	68			18	18					
Sezione cablaggio di fase [mm²]	16	16	2,5	2,5	2,5					
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	16	16	2,5	2,5	2,5					
Codice Morsetti	037165			037161	037161					
Note	Installato nel Quadro UTIC									