A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. Magazzino Presidi Sanitari

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013

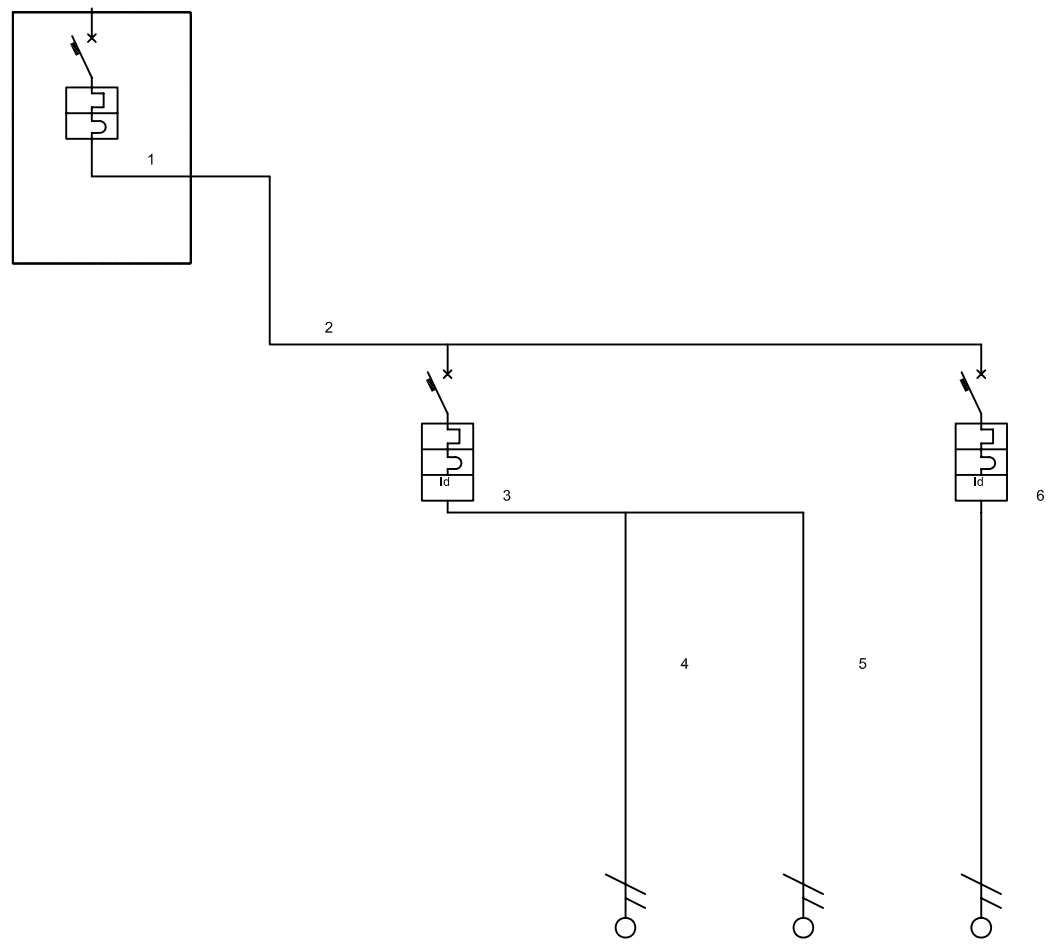

Descrizione linea	Alimentazione da dorsale principale	(Collegamento in ingresso al centralino)	Circuiti luce	Illuminazione ordinaria	Illuminazione di sicurezza	Circuiti prese				
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N				
Codice articolo	F84/40		F82/10			F82/16				
Modulo differenziale			G23/32AC			G23/32AC				
Corrente nominale In [A]	40		10			16				
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 40		1 " In = 10			1 " In = 16				
Idiff [A] / Tdiff [s]			0,03 / 0,00			0,03 / 0,00				
Potere d'interruzione [KA]	6,0		6,0			6,0				
Sezione fase [mm²]	16			1,5	1,5	2,5				
Sezione neutro [mm²]	16			1,5	1,5	2,5				
Sezione PE [mm²]	16			1,5	1,5	2,5				
Portata fase [A]	68			18	18	24				
Sezione cablaggio di fase [mm²]	16	16	2,5	2,5	2,5	4				
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	16	16	2,5	2,5	2,5	4				
Codice Morsetti	037165			037161	037161	037162				
Note	Installato nel Quadro UTIC									