A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. Sala Elettrofisiologia_T.I.

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013

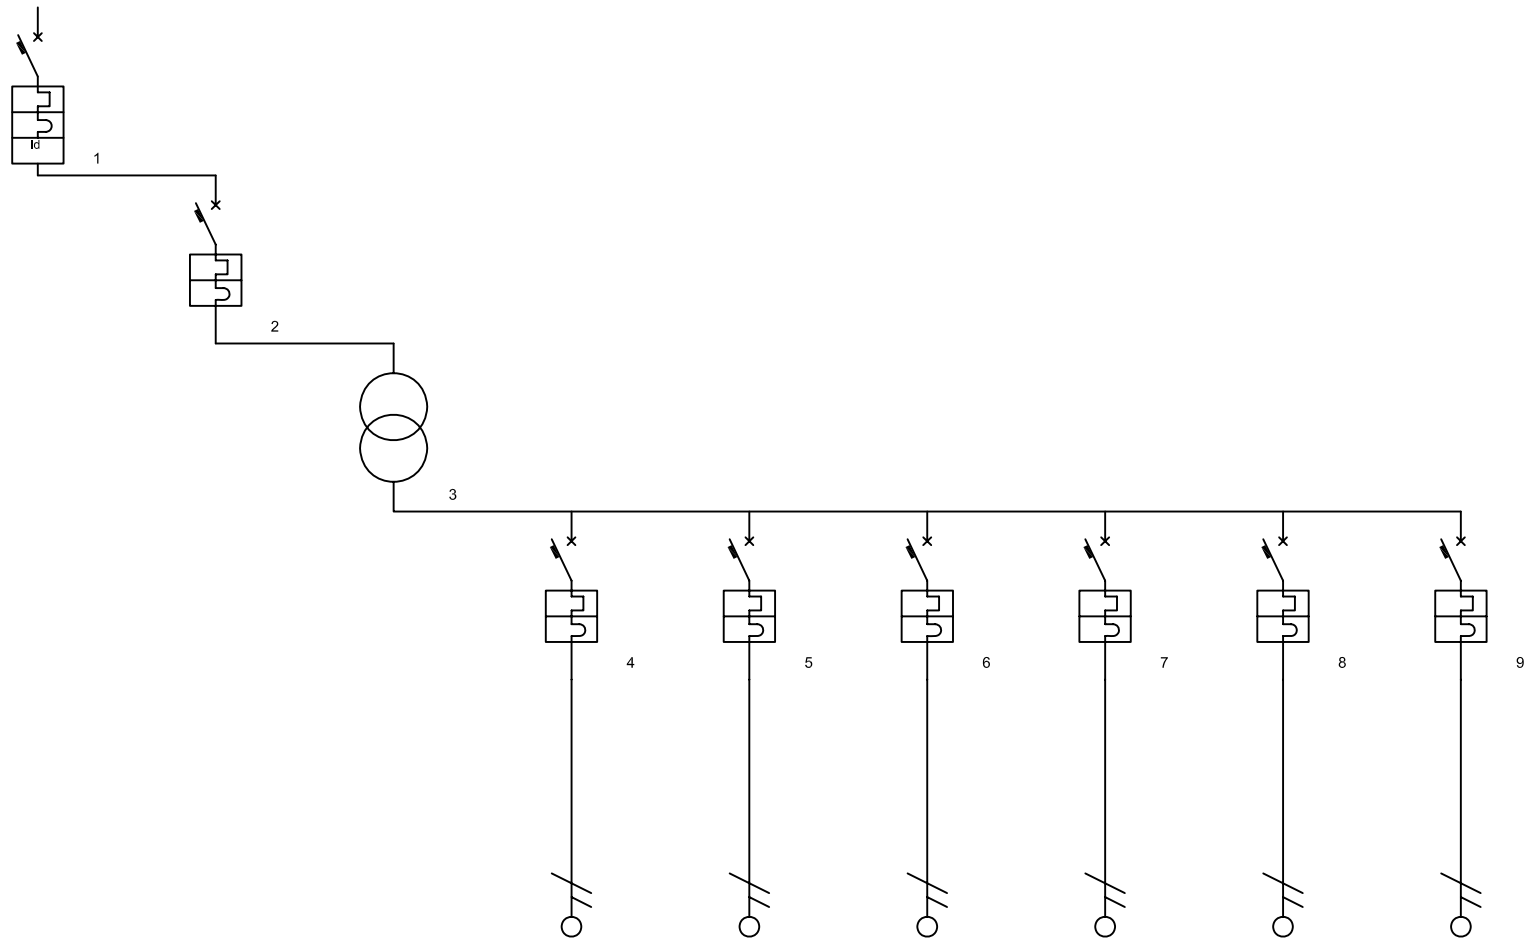

"5" Nuova linea

Descrizione linea	Int. nel Q. distr. al piano semint.	Int. gen. quadro Sala	Trasformatore d'isolamento	Ris.	Quadretti prese locale poligrafo	Porte automatiche	Prese locale lavamani	Prese locale sterilizz.	Riserva	
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	
Codice articolo		T7013A/40		F82/6	F82/25	F82/16	F82/16	F82/16	F82/16	
Modulo differenziale										
Corrente nominale In [A]	6	40	6	6	25	16	16	16	16	
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 6	1 " In = 40	1 " In = 6	1 " In = 6	1 " In = 25	1 " In = 16	1 " In = 16	1 " In = 16	1 " In = 16	
Idiff [A] / Tdiff [s]	0,03 / 0,00									
Potere d'interruzione [KA]		22,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Sezione fase [mm²]	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Sezione neutro [mm²]	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Sezione PE [mm²]	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Portata fase [A]	16			18	18	18	18	18	18	
Sezione cablaggio di fase [mm²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Codice Morsetti	037161			037161	037161	037161	037161	037161	037161	
Note										